


Ετήσιο : 6						Ετήσιο : 6						Ετήσιο : 6					
Κλίση	Προσανα-τολισμός?	Γωνία ηλιοφάνειας?	Γωνία ηλιοφάνειας?	Γωνία ηλιοφάνειας?	Γωνία ηλιοφάνειας?	Κλίση	Προσανα-τολισμός?	Γωνία ηλιοφάνειας?	Γωνία ηλιοφάνειας?	Γωνία ηλιοφάνειας?	Γωνία ηλιοφάνειας?	Κλίση	Προσανα-τολισμός?	Γωνία ηλιοφάνειας?	Γωνία ηλιοφάνειας?	Γωνία ηλιοφάνειας?	Γωνία ηλιοφάνειας?
B1	16	0	1.00	1.00	B1	16	0	1.00	0.95	1.00	0.95	B1	16	0	1.00	1.00	1.00
B2	16	0	1.00	1.00	B2	16	0	1.00	1.00	1.00	1.00	B2	16	0	1.00	1.00	1.00
B3	16	0	1.00	1.00	B3	16	0	1.00	1.00	1.00	1.00	B3	16	0	1.00	1.00	1.00
B4	17	0	1.00	1.00	B4	17	0	1.00	1.00	1.00	1.00	B4	17	0	1.00	1.00	1.00
B5	17	0	1.00	1.00	B5	17	0	1.00	1.00	1.00	1.00	B5	17	0	1.00	1.00	1.00
B6	17	0	1.00	1.00	B6	17	87	1.00	0.95	1.00	0.95	B6	17	0	1.00	1.00	1.00
Δ1	290	0	1.00	1.00	Δ1	290	0	1.00	1.00	1.00	1.00	Δ1	290	0	1.00	1.00	1.00
Δ2	290	0	1.00	1.00	Δ2	290	0	1.00	1.00	1.00	1.00	Δ2	290	0	1.00	1.00	1.00
Δ3	290	0	1.00	1.00	Δ3	290	0	1.00	1.00	1.00	1.00	Δ3	290	0	1.00	1.00	1.00
Δ4	290	0	1.00	1.00	Δ4	290	0	1.00	1.00	1.00	1.00	Δ4	290	0	1.00	1.00	1.00
Δ5	290	0	1.00	1.00	Δ5	290	0	1.00	1.00	1.00	1.00	Δ5	290	0	1.00	1.00	1.00
Δ6	290	0	1.00	1.00	Δ6	290	0	1.00	1.00	1.00	1.00	Δ6	290	0	1.00	1.00	1.00
N1	199	0	1.00	1.00	N1	199	0	1.00	1.00	1.00	1.00	N1	199	0	1.00	1.00	1.00
N2	199	0	1.00	1.00	N2	199	0	1.00	1.00	1.00	1.00	N2	199	0	1.00	1.00	1.00
A1	110	77	0.30	0.29	A1	110	0	1.00	1.00	1.00	1.00	A1	110	0	1.00	1.00	1.00
A2	110	77	0.30	0.29	A2	110	0	1.00	1.00	1.00	1.00	A2	110	0	1.00	1.00	1.00
A3	110	71	0.39	0.35	A3	110	0	1.00	1.00	1.00	1.00	A3	110	0	1.00	1.00	1.00
A4	110	71	0.39	0.35	A4	110	0	1.00	1.00	1.00	1.00	A4	110	0	1.00	1.00	1.00
N3	200	82	0.17	0.26	N3	200	0	1.00	1.00	1.00	1.00	N3	200	0	1.00	1.00	1.00
N4	200	82	0.17	0.26	N4	200	0	1.00	1.00	1.00	1.00	N4	200	0	1.00	1.00	1.00
N5	200	82	0.17	0.26	N5	200	0	1.00	1.00	1.00	1.00	N5	200	0	1.00	1.00	1.00
N6	200	82	0.17	0.26	N6	200	0	1.00	1.00	1.00	1.00	N6	200	0	1.00	1.00	1.00
Δ7	290	71	0.45	0.40	Δ7	290	0	1.00	1.00	1.00	1.00	Δ7	290	0	1.00	1.00	1.00
Δ8	290	71	0.45	0.40	Δ8	290	0	1.00	1.00	1.00	1.00	Δ8	290	0	1.00	1.00	1.00
Δ9	290	68	0.48	0.43	Δ9	290	0	1.00	1.00	1.00	1.00	Δ9	290	0	1.00	1.00	1.00
Δ10	290	68	0.48	0.43	Δ10	290	0	1.00	1.00	1.00	1.00	Δ10	290	0	1.00	1.00	1.00
N7	199	0	1.00	1.00	N7	199	0	1.00	1.00	1.00	1.00	N7	199	0	1.00	1.00	1.00
N8	199	0	1.00	1.00	N8	199	0	1.00	1.00	1.00	1.00	N8	199	0	1.00	1.00	1.00
N9	199	0	1.00	1.00	N9	199	0	1.00	1.00	1.00	1.00	N9	199	0	1.00	1.00	1.00
A5	110	0	1.00	1.00	A5	110	0	1.00	1.00	1.00	1.00	A5	110	0	1.00	1.00	1.00
A6	110	0	1.00	1.00	A6	110	0	1.00	1.00	1.00	1.00	A6	110	0	1.00	1.00	1.00
A7	110	0	1.00	1.00	A7	110	0	1.00	1.00	1.00	1.00	A7	110	0	1.00	1.00	1.00
A8	110	0	1.00	1.00	A8	110	0	1.00	1.00	1.00	1.00	A8	110	0	1.00	1.00	1.00

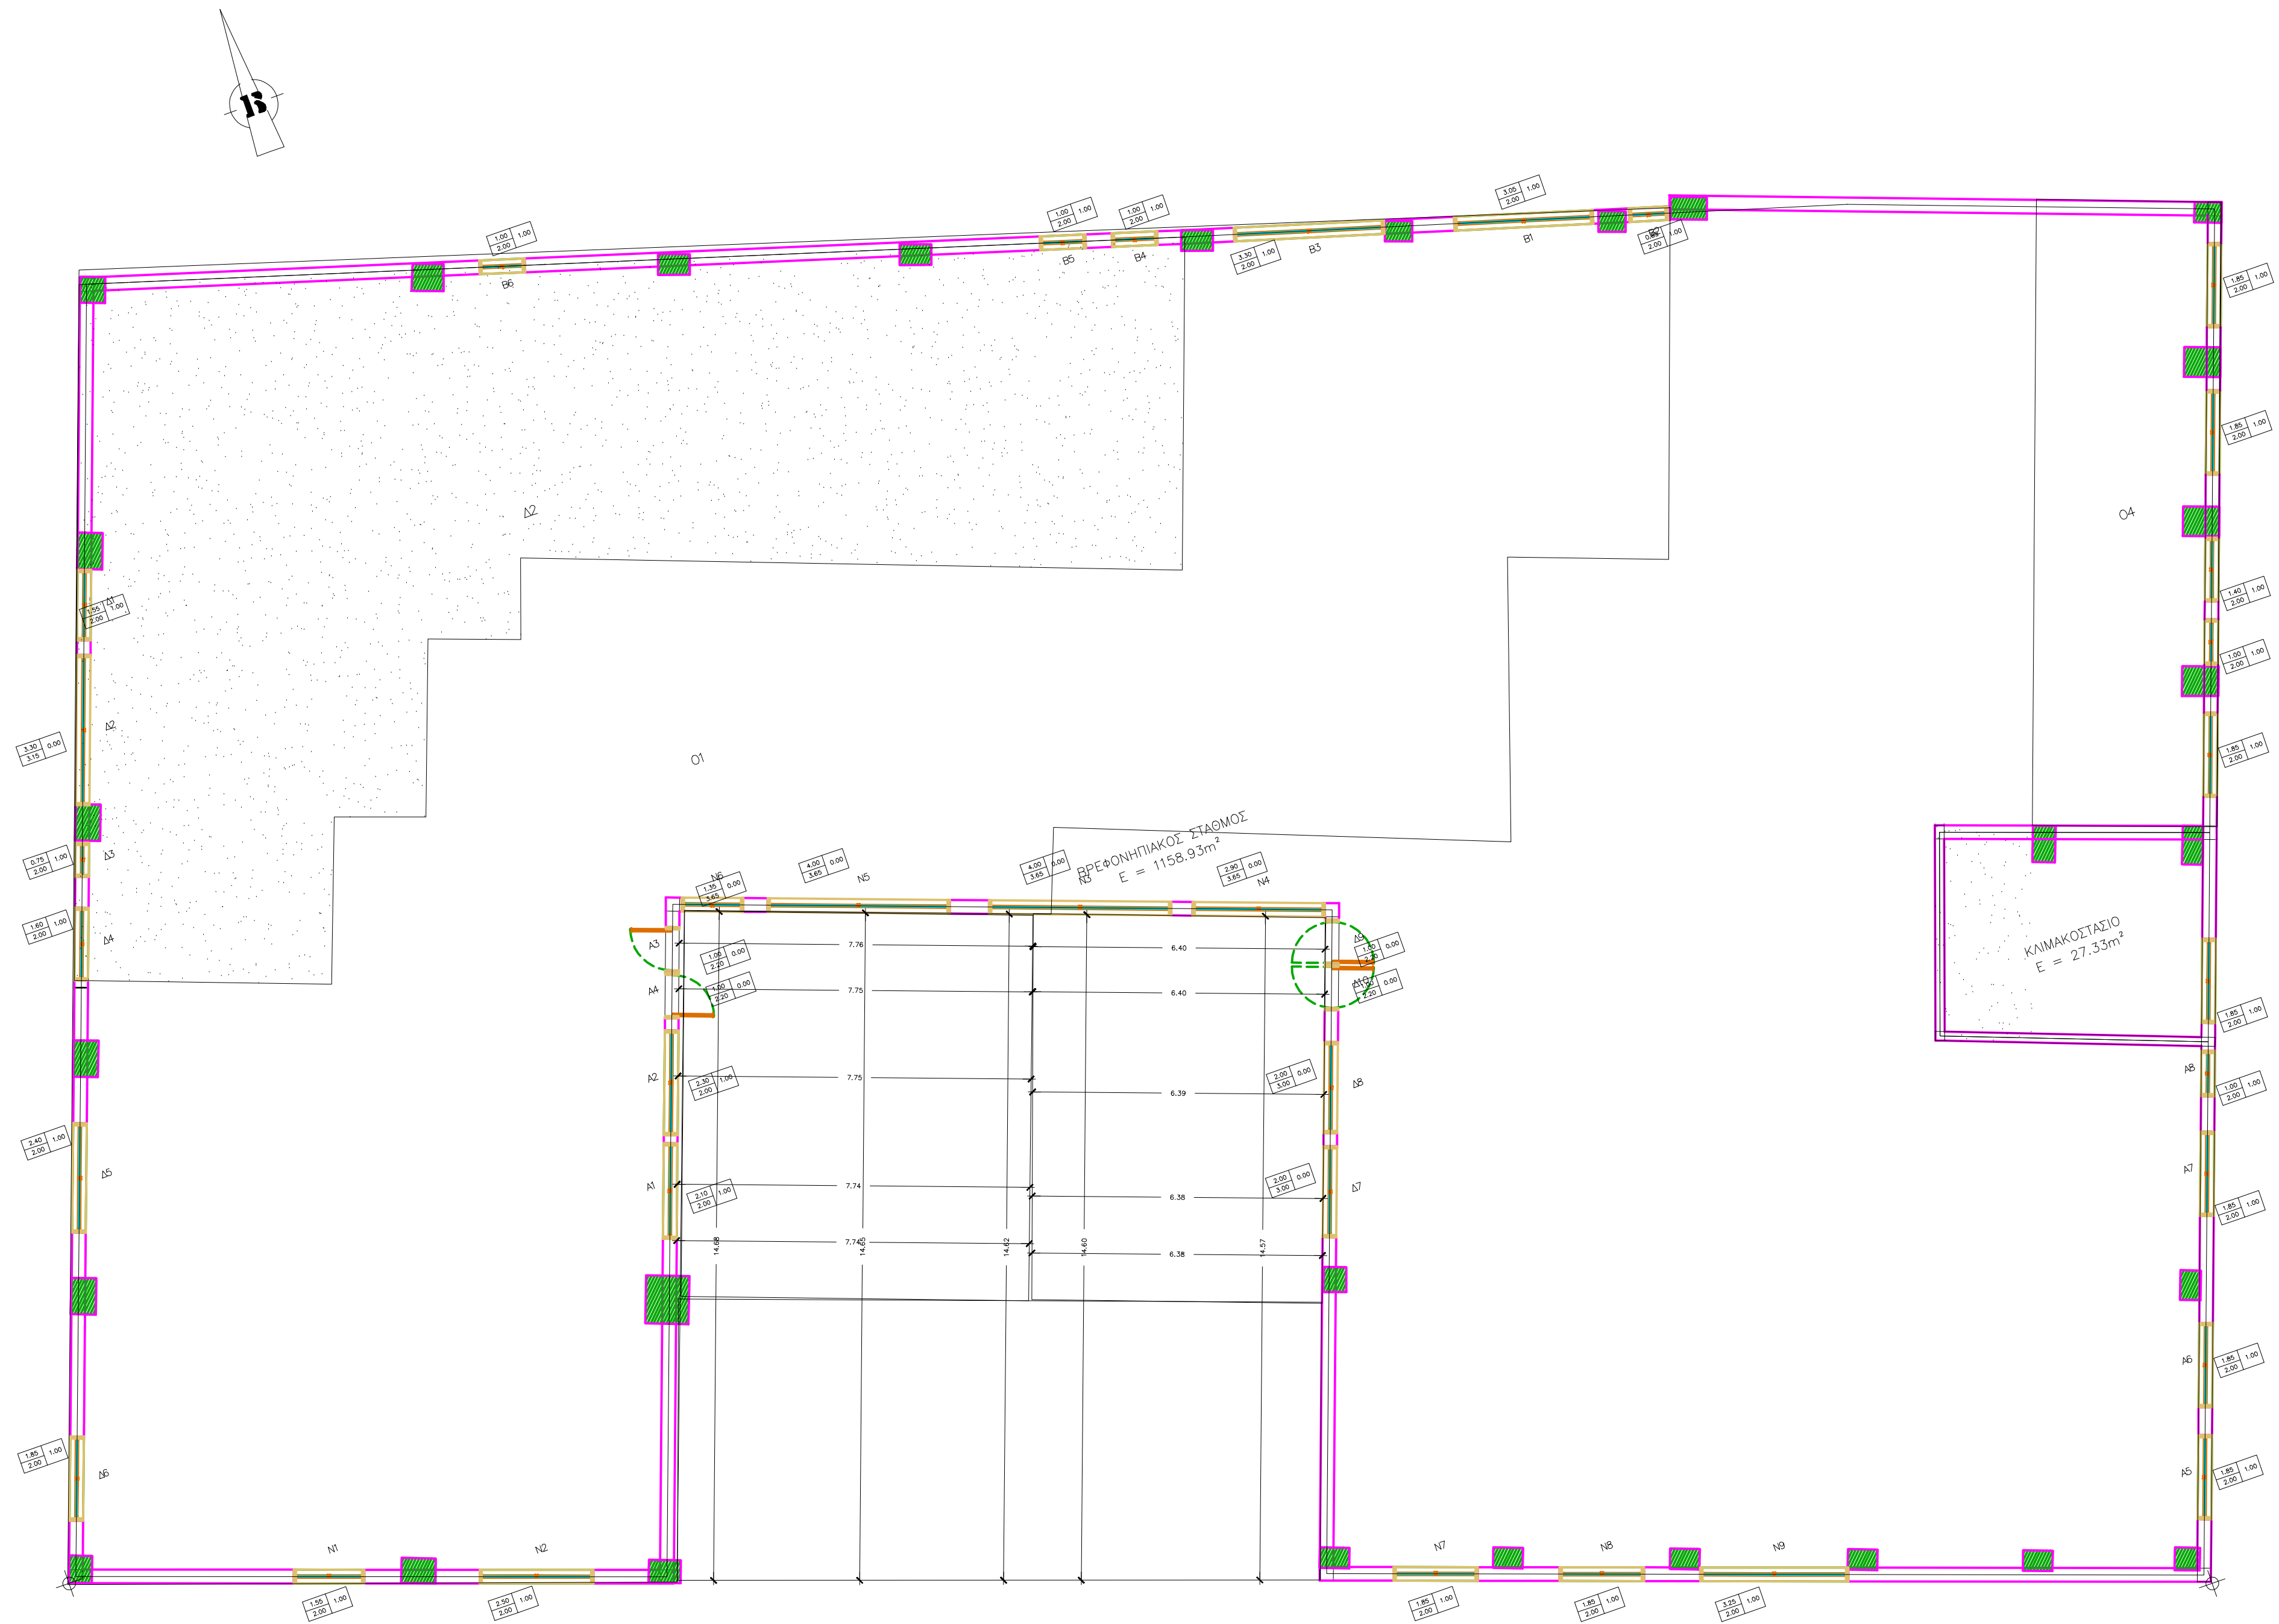

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
**ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ**  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ  
ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΧΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
(ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ)

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019  
ΚΑΙΜΑΚΑΣ: 1: 100

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ  
ΓΩΝΙΕΣ ΣΚΙΑΣΜΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ Α' ΟΡΟΦΟΥ  
ΑΠΟ ΠΡΟΒΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΠΛΕΥΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΝΑΚ  
14

ΚΤΙΡΙΟΥ 4

ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Ο ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο ΔΙΝΤΗΣ

Ι. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ  
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

Ν. ΓΚΑΛΙΑΝΗΣ  
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

Ο ΔΙΝΤΗΣ Τ.Υ.  
Δ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ  
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.